





A型就地控制箱

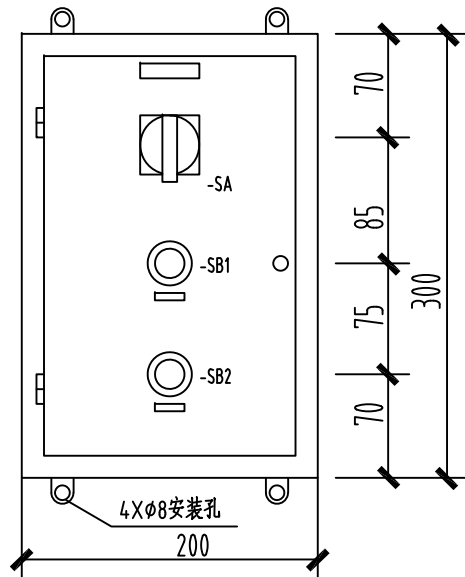

正视图

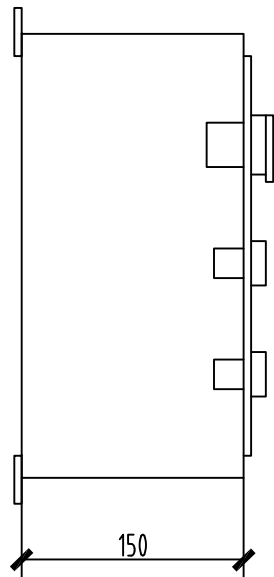

侧视图

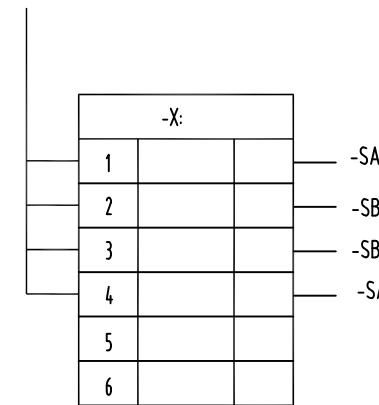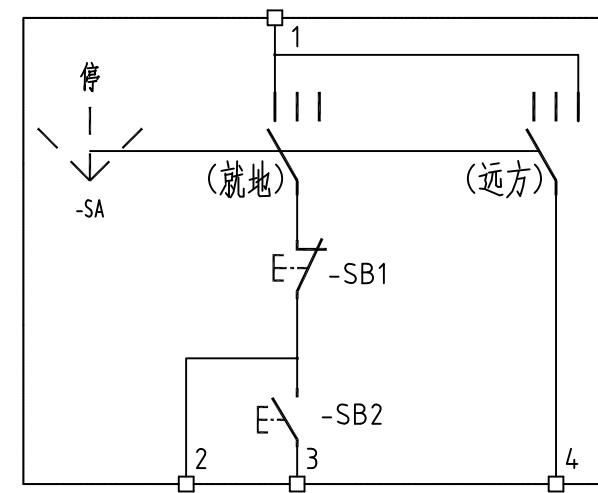

6A743-2L/F024	就地	停	远控
位置号	-60°	0°	60°
触点号	↘	↑	↗
1-2		×	
3-4	×		
5-6			×
7-8	×		

说明:

- 1: 控制箱灰白色 RAL 7032 ,成套带安装附件,箱体防护等级IP55。
- 2: 箱体挂墙式安装,箱底部开 φ20孔 1个 .并附相应的电缆索头。
- 3: 按钮需配防护罩。

序号	图号或符号	名称	规格	单位	数量	备注
7						
6		电缆索头		个	1	
5		端子	UT2.5	个	6	
4	-SB2	按钮	ADA22P1ab-1/G AC220V	个	1	绿色,标字“启动”
3	-SB1	按钮	ADA22P1ab-1/R AC220V	个	1	红色,标字“停机”
2	-SA	选择开关	ADA6A743-2L/F024	个	1	标字“就地/检修/远方”
1		就地控制箱		台	1	

明 细 表

								<b>中铝国际工程股份有限公司</b>		G4303 工程		区号	电力
								田林百矿田田碳素有限公司400kt/a预焙阳极碳素项目		版次	0	规格	A3
								设计阶段		施工图			
								总设计师		比例尺		1:100	
								分院审		日期		2019年7月	
								审核		所属图号			
								校核		就地控制箱布置图			
								设计		G4303-2D1-14		1/3	
版本	描述	日期	设计	校核	审核	分院审							